
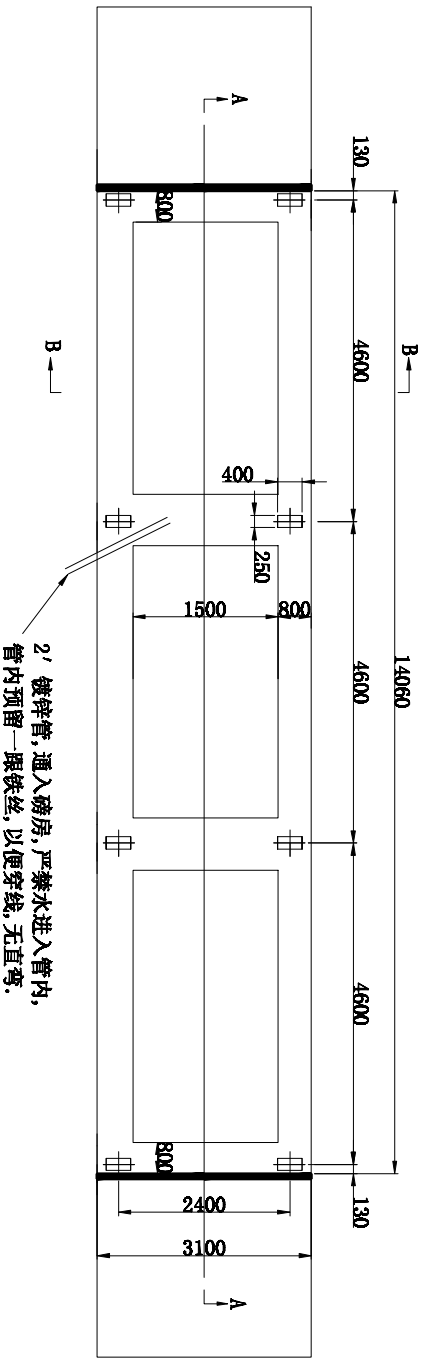
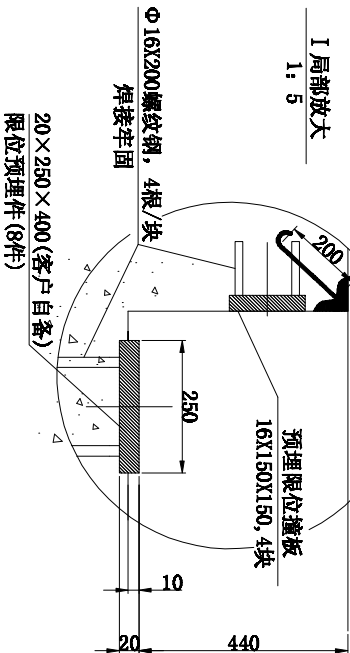


15厚1:2水泥砂浆抹光, 坡度 $\leq 1:10$
200厚C30混凝土
150厚碎石夯实
素土夯实

7#角钢长3100, 2件
用户自备

1局部放大
1:5

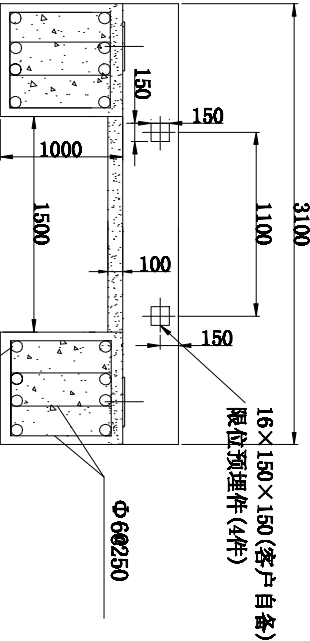

技术要求:

- 素土夯实, 地基允许承载力大于100kPa, 若地基土为湿陷性黄土、膨胀土、或存在冻土层时则基础另加措施处理。基础如设置在围墙边则相距要大于1米。
- 混凝土为C30, 钢筋 Φ 代表I级钢, Φ 代表II级钢, 标高尺寸以“米”记, 其余尺寸以“毫米”记。
- 坑口护角角钢按图焊接加强后须校正。
- 螺纹钢与基础板按图焊接牢固, 用1:1水泥砂浆作底浆, 基础板高出基坑地面100mm。各块板须等高, 相互间高低不大于30mm, 每块基础板用水平尺校平不能倾斜。
- 各基础板中心相对误差(前后, 左右, 对角线)均不得大于100mm。
- 应保证基坑内排水顺畅, 保证基坑底部无积水, 排水设施用户自定。

特别提醒:

- 保证引坡长度, 满足汽车直线上秤的条件避免转弯上秤
- 所有地脚螺栓与基础内钢筋焊接牢固
- 每块基础板承载重量标准值: 垂直力25吨, 水平力7吨

设计:	日期:	姓名:	恒尔称重
审核:		节数:	3节
复审:		名称:	3×14M 基础图(无基坑)
		编号:	HR3014