

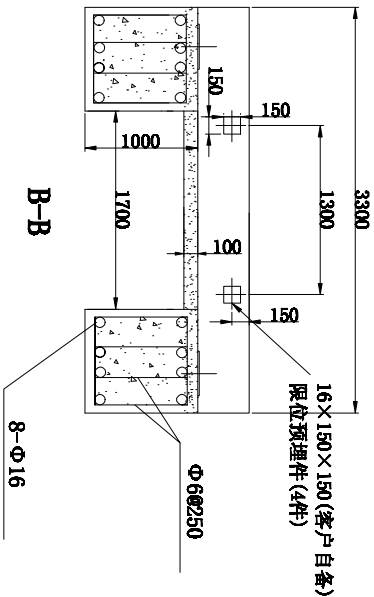
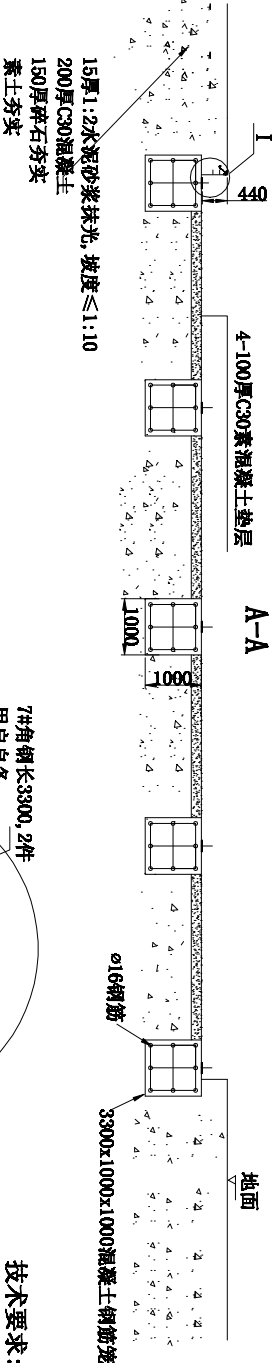



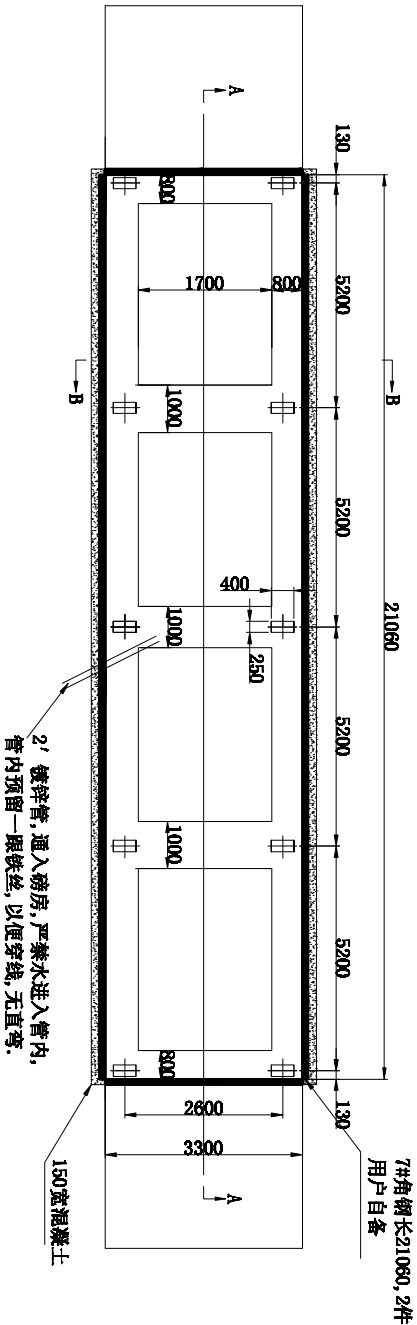

- 特别提醒:**
1. 保证引坡长度, 满足汽车直线上秤的条件避免转弯上秤
 2. 所有地脚螺栓与基础内钢筋焊接牢固
 3. 每块基础板承载重量标准值, 垂直力25吨, 水平力7吨

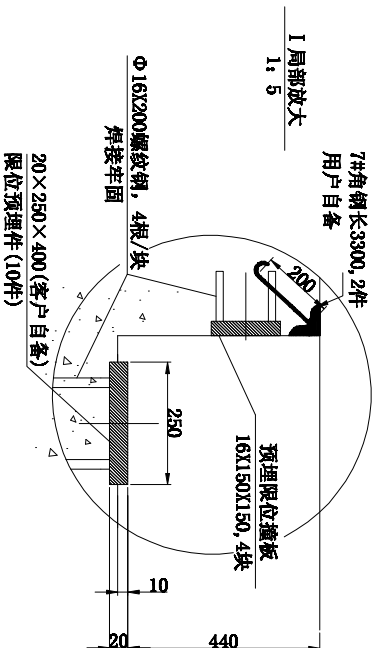

- 技术要求:**
1. 素土夯实, 地基允许承载力大于100KPa, 若地基土为湿陷性黄土、膨胀土、或存在冻土层时则基础另加措施处理。基础如设施在国墙边则相距要大于1米。
 2. 混凝土为C30, 钢筋φ代表Ⅰ级钢, φ代表Ⅱ级钢, 标高尺寸以“米”记, 其余尺寸以“毫米”记。
 3. 坑口护角角钢按图焊接加强后须校直。
 4. 螺纹钢与基础板按图焊接牢固, 用1:1水泥砂浆作底浆, 基础板高出基坑地面100mm, 各块板须等高, 相互间高低不大于30mm, 每块基础板用水平尺校平不能倾斜。
 5. 各基础板中心相对误差 (前后, 左右, 对角线) 均不得大于10mm。
 6. 应保证基坑内排水顺畅, 保证基坑底部无积水, 排水设施用户自定。

设计:	日期:	姓名:	4节	恒尔称重
审核:		节数:		名称:
复审:				编号: HR3221
3.2×21M 基础图(浅基坑)				